

Извештај број 612-22-24-1/11, страна 1 од укупно 3 стране.



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕРМОТЕХНИКУ,
ТЕРМОЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ
18000 Ниш, ул. А. Медведова бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководиоца Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ

Бр. 612-22-24-1/11

Термостатске главе СТАНДАРД и МИНИ
HERZ артикл бр.7260 и 9200
HERZ Armaturen

Наручилац: HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

Метод испитивања: Извршена је контрола димензија и функционалности према SRPS M.C5.008:1988, SRPS M.C5.009:1988, SRPS M.C5.524:1970, SRPS M.C5.525:1970.

Подаци о узорцима: Наручилац је доставио узорке термостатских глава


Резултати испитивања: Конструкција и димензије одговарају техничкој документацији

Извештај о испитивању важи до јануара 2016. године

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини и само уз писмено одобрење руководиоца лабораторије

Ниш, 31.03.2011 год.

Руководилац
испитивања


проф. др Бранислав Стојановић



Руководилац
Завода за машинско инжењерство


проф. др Драган Милчић

REZULTATI ISPITIVANJA

1. PREDMET ISPITIVANJA

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200, proizvod **HERZ Armaturen**.

2. NARUČILAC

HERZ Armaturen d.o.o. Industrijska zona bb, Nova Pazova, Serbia

3. NAMENA PROIZVODA

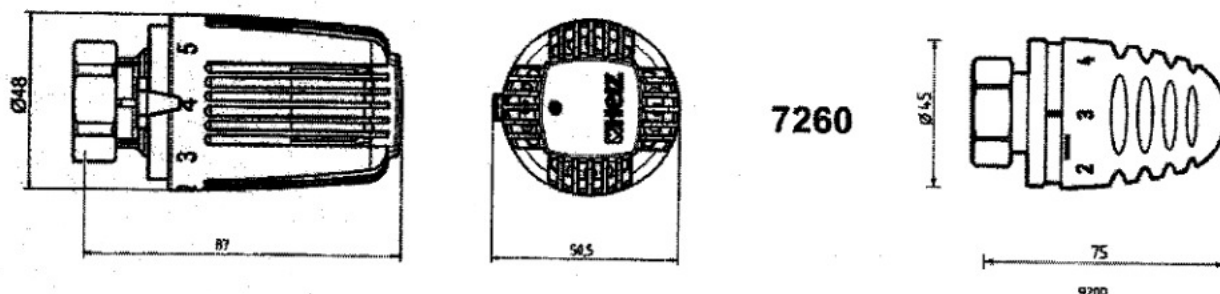
Termostatske glave **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200 služe za ugradnju u grejnim instalacijama.

4. UZORCI ZA ISPITIVANJE

Za ispitivanje su dostavljeni uzorci termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200.

5. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Termostatske glave **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200 prema podacima proizvođača imaju osnovne dimenzije date su na slici 1:



Slika 1. Izgled i dimenzije termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200

6. KONTROLA KVALITETA

6.1. Provera mera

Pregledom dostavljenih uzoraka termostatskih glava **STANDARD** i **MINI** artikl br.7260 i 9200 utvrđeno je da su oblik i konstrukcija navedenih termostatskih glava, kao i glavne spoljne i priključne mere u saglasnosti sa priloženom tehničkom dokumentacijom i da odgovaraju funkciji proizvoda.

7. ZAKLJUČAK

Na osnovu zahteva Naručioca izvršeno je ispitivanje termostatskih glava **STANDARD i MINI artikl br.7260 i 9200**, proizvođača **HERZ Armaturen**.


Na osnovu izvršenog pregleda i obavljenih ispitivanja došlo se do sledećih zaključaka:


- konstrukcija i dimenzije odgovaraju tehničkoj dokumentaciji,
- karakteristike termostatskih glava odgovaraju karakteristikama koje je dao proizvođač.


Na osnovu svega napred izloženog može se zaključiti da su ispitivane termostatske glave **STANDARD i MINI artikl br.7260 i 9200** kvalitetno izrađeni i da se mogu upotrebljavati shodno svojoj osnovnoj nameni u instalacijama grejanja.

31.03.2011.
u Nišu

Ispitivanje izvršili:


dr Mladen Stojilković, red.prof.


dr Branislav Stojanović, vanr.prof.


dr Jelena Janevski, docent


dr Dejan Mitrović, docent